


Escherichia coli
 Grenzwerte nach Bay. Badegewässerverordnung vom 01.03.08:
 bis 500 KBE/100 ml ausgezeichnet;
 bis 1000 KBE/100 ml gute Qualität;
 bis 1800 KBE/ml ausreichende Qualität;
 über 1800 KBE/100 ml mangelhafte Qualität.

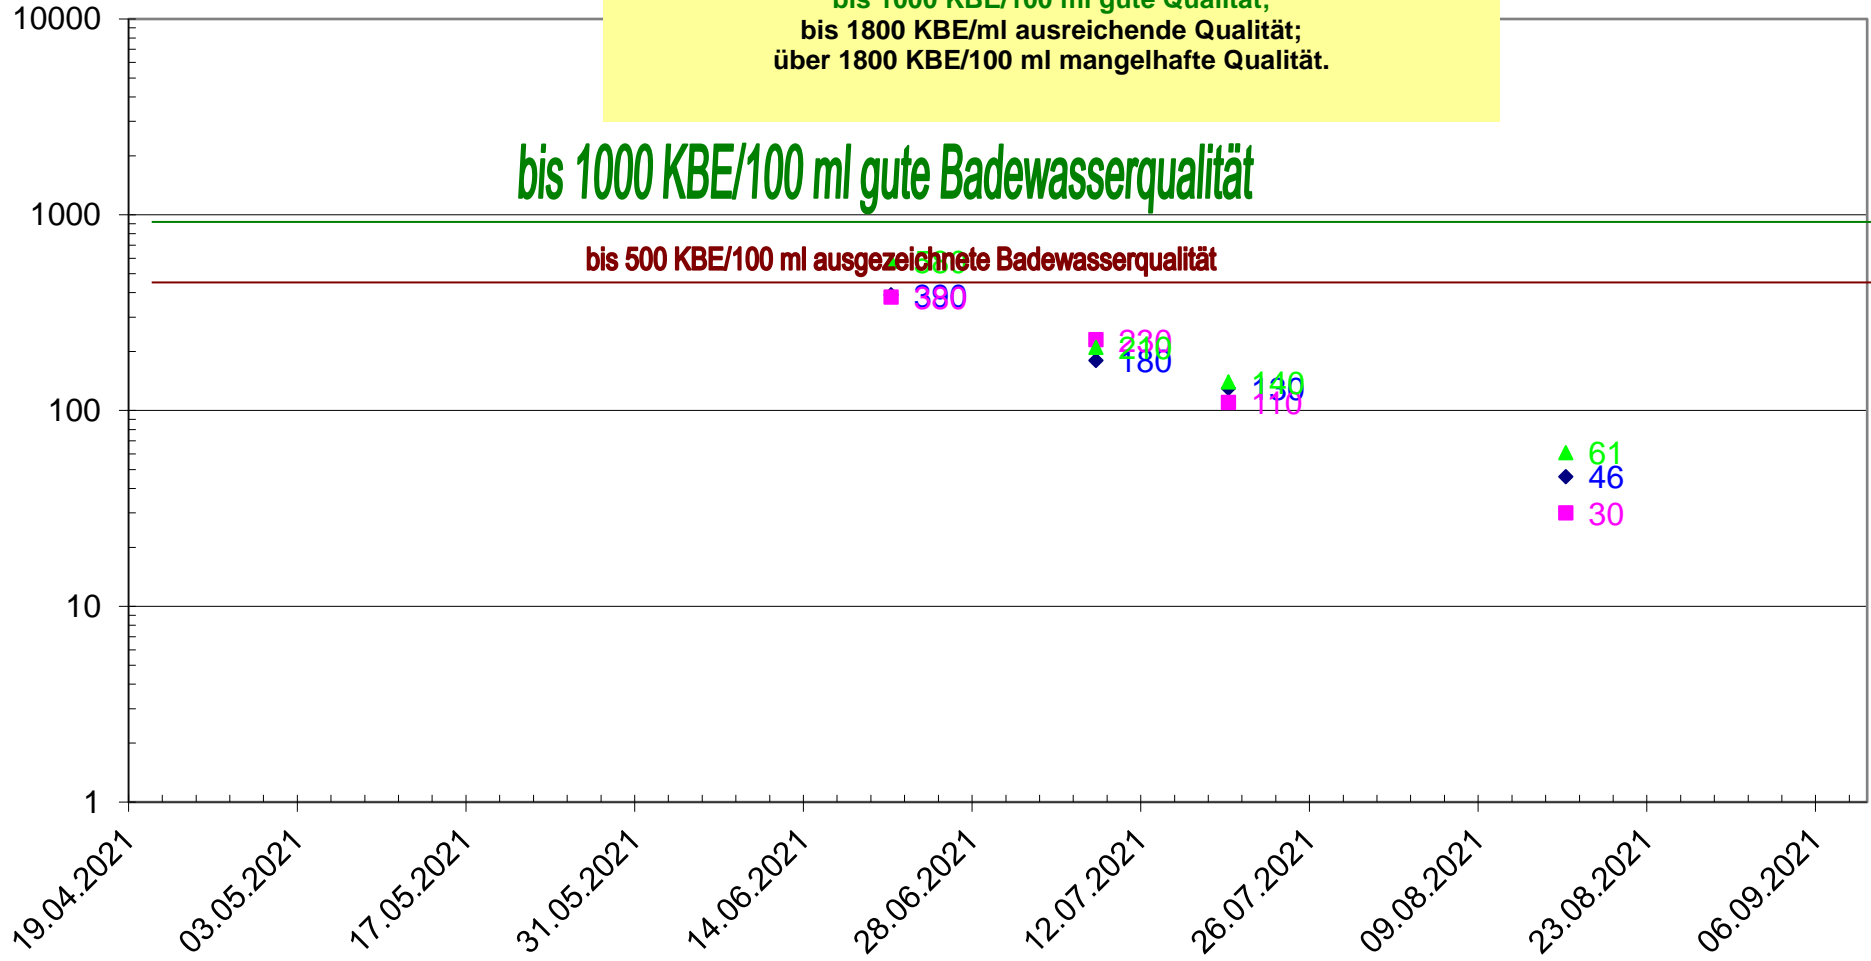

◆ Nichtschwimmer ■ Rutsche ▲ 3 m Brett

Grenzwert = 10.000 MPN/100 ml

Leitwert = 100 MPN/100 ml